

广东风华高新科技股份有限公司

招 标 文 件

项目编号：NO. S20047

项目名称：先华和电感废气处理环保设施采购项目

招标承办单位：广东风华高新科技股份有限公司采购管理部

2021 年 1 月 12 日

目 录

目 录	2
第一章 招标公告	4
第二章 投标人须知	6
第三章 项目概况及采购要求.....	14
第四章 合同	35
第五章 投标文件格式	45

招标文件前置表

序号	条款号	内容	说明与要求
1	第三章	采购内容	本次项目为交钥匙工程，包项目设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。废气治理达不到技术要求需整改调整方案，所产生费用由施工方负责，中标后不再设其他费用结算。
2	第三章	最高投标限价、	最高投标限价为：标段一先华公司人民币 120 万元，标段二电感公司人民币 120 万元，超出最高投标限价的为无效投标。
3	第三章	工期	1、工期：合同签订后 60 个日历日。 2、质保期：1 年。
4	第二章	采购人	广东风华高新科技股份有限公司
5	第二章	招标承办单位	广东风华高新科技股份有限公司采购管理部
6	第二章	投标报价	该项目承包及报价方式为：包项目设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。其他需要发生的费用由中标人在投标报价里充分考虑，投标时不得单独列项，结算也不得增项计算费用。
7	第二章	投标保证金	标段一先华公司 2 万元人民币，标段二电感公司 2 万元人民币。 投标保证金采用电汇方式提交，不可以采用现金方式提交，不接收由私人账户和其他单位转入的保证金。
8	第二章	投标有效期	开标之日起 90 天。
9	第二章	投标文件份数	<u>投标文件由资格审查文件和投标书组成（分开单独密封）。</u> <u>1、资格审查文件：正本一份，副本七份。</u> <u>2、投标书：正本一份，副本七份。</u> <u>3、开标一览表一份（纸版），WORD 档资格审查文件、投标书，以上文件电子版保存在 U 盘，开标一览表和 U 盘一起单独密封。</u> <u>U 盘为投标文件的组成部份，不予退还。</u>
10	第一章	投标文件递交截止时间地点	时间：2021 年 2 月 2 日 9 时 00 分（北京时间）。 地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼一楼会议室 2
11	第一章	开标时间和地点	时间：2021 年 2 月 2 日 9 时 00 分（北京时间）。 地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼一楼会议室 2
12	第二章	资格审查方式	资格后审
13	第二章	评标方法	综合评分法评标，每个标段单独投标，独立评审
14	第二章	评标过程	资格审查→开封投标书→唱标→符合性审查→详细评审→推荐中标候选人
16	第二章	中标服务费	本次不收取中标服务费

第一章 招标公告

本公司现对先华和电感废气处理环保设施采购项目进行公开招标，欢迎有意向的合格投标人参加投标。

一、项目名称及项目编号：先华和电感废气处理环保设施采购项目 编号：NO.S20047

二、**招标项目简要说明：**本次项目为交钥匙工程，包项目设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。废气治理达不到技术要求需整改调整方案，所产生费用由施工方负责，中标后不再设其他费用结算。

三、投标人资格要求

(1) 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的成立时间至少 3 年，提供营业执照复印件并加盖公章，原件后查。

(2) 具有国家相关部门或广东省环保协会颁发的废气治理资质，同时具备国家、省、地市住房和城乡建设部门颁发的环保工程专业承包叁级(或以上)资质，提供复印件并加盖公章，原件后查。

(3) 投标人提供 2018 年 1 月至今每项处理风量不小于 6 万立方米/小时同类废气治理成功案例不少于 3 份，以合同或中标通知书复印件加盖公章为准，提供复印件并加盖公章，原件后查。

(4) 投标人近三年“国家企业信用信息公示系统”查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息，提供信息公示系统截图并加盖公章。

(5) 投标人 2019 年度纳税信用级别 C 级或以上，提供纳税评级证明复印件并加盖公章。

(6) 投标人近三年未与采购人有经济、质量或合同纠纷，未被采购人列入黑名单。

(7) 本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

4.1 有意向的投标人自招标公告发布之日起至 2021 年 2 月 2 日 9 时 00 分止，可到广东风华高新科技股份有限公司官网 <http://www.china-fenghua.com>→公司动态→采购招标自行下载招标文件。

五、投标保证金的递交

5.1 投标人需交纳投标保证金：标段一先华公司 2 万元人民币，标段二电感公司 2 万元人民币。按下列开户行、账号办理银行转账，不接受现金。转账时需备注清楚“投标保证金”字样，同时备注项目名称和分包等信息。

户 名：广东风华高新科技股份有限公司

开户银行：中国工商银行肇庆第一支行

帐 号：2017002109022121938

5.2 投标保证金请于 2021 年 2 月 2 日 9 时 00 分(北京时间)前到账。

六、投标文件的递交

6.1 投标截止时间：2021 年 2 月 2 日 9 时 分(北京时间)；投标文件（含投标保证金转账方式的银行进账单复印件）在投标截止时间前递交到开标地点。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、开标有关信息

7.1 开标时间：2021 年 2 月 2 日 9 时 00 分(北京时间)。

7.2 开标地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼一楼会议室 2

八、联系方式

地 址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼 8 楼

联系人：王小姐 邮 编：526020 传 真：0758-2865223

电 话：0758-6923085 电子邮件：shenji@china-fenghua.com



九、招标投标投诉邮箱: jjjc@china-fenghua.com

十、发布媒体

招标公告在《南方日报》、《采购与招标网》、本公司网站 <http://www.china-fenghua.com>、OA 系统、公司微信公众号 fhgkj 和厂务公开栏进行发布。

广东风华高新科技股份有限公司

2021 年 1 月 12 日

第二章 投标人须知

一 说明

1 本招标文件适用于本文件中所述货物、工程及相关服务的招标投标。

2 定义：

2.1 “采购人”指广东风华高新科技股份有限公司。

2.2 “潜在投标人”指符合招标文件规定的合格供应商。

2.3 “投标人”指符合本文件规定并参加投标的供应商。

2.4 “近三年”指开标当月往前计算三年（精确到月）。

3 招标承办部门

招标承办部门是广东风华高新科技股份有限公司采购管理部。

地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼 7 楼 0815 室

网址：<http://www.china-fenghua.com>→公司动态→采购招标

4 通知

对与本项目有关的通知，招标承办单位将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）形式，向投标人发出，传真号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认，但投标人未回复或招标承办单位未收到回复时，并不应当被理解为招标承办单位知道、应当知道或不应当被理解为招标承办单位应当推定投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明招标承办单位已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且招标承办单位认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，招标承办单位不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二 招标文件

5 招标文件构成

5.1 要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目概况及采购要求

第四章 合同

第五章 投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照投标文件要求提交全部资料，或者投标没有对投标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.3 招标文件的澄清、修改

5.3.1 投标人的澄清、修改要求等要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可对招标文件提出澄清或修改的要求，该要求应在投标/报价截止日的 5 个工作日前，按招标文件中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达到招标承办单位。

5.3.2 招标承办单位对澄清、修改要求的处理：招标承办单位对其认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若招标承办单位决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种书面方式，统一向全体，或分别或向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

5.3.3 招标承办单位主动进行的澄清、修改：招标承办单位无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

5.3.4 招标承办单位澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，招标承办单位一旦对招标文件或其它采购形式的采购文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，招标承办单位有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，招标承办单位和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

5.4 现场勘察

5.4.1 潜在投标人可对工程现场和周围环境进行现场考察,以获取其需要负责的有关编制投标书和签署合同所需的资料。对风华电子城现场和周围环境进行现场考察,其他时间不安排现场勘察。

5.4.2 需要进行现场勘察的潜在投标人可联系招标人,由招标人安排正式的现场勘察,每家潜在投标人最多可以授权 2 人过来勘察现场,勘察现场时需携带潜在投标人营业执照副本复印件加盖公章、授权书原件(授权书格式附后)及勘察人身份证复印件各一份,身份证原件现场备查。投标人考察现场的费用由投标人承担,未参加现场考察的投标人将对由此产生的后果自己负责。

5.4.3 招标承办单位向投标人提供的有关施工现场的资料和数据,是招标现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

5.4.4 投标人在现场考察后如果有疑问应以书面形式提出。

三 投标文件的编制

6 投标文件的语言和计量单位

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料,都应提供中文翻译本,在解释时以翻译本为准。

6.2 投标文件所使用的计量单位,应使用国家法定计量单位。

6.3 对违反上述规定情形的,招标承办单位有权根据本次采购投标人数量及采购人、评委的要求,决定要求其限期提供加盖公章的翻译文件或决定对其投标拒绝。

7 投标文件构成

7.1 投标文件由资格审查文件和投标书两部分组成。

7.2 投标人编写的投标文件应包括下列部分并装订成册,否则将导致其投标被拒绝:

第一部分 资格审查文件

1、自查及导读表

2、资格声明函

第二部分 投标书

1、自查及导读表

2、投标书

以上投标文件如一页不能完成,均可相应增加页面,但必须连页并需要代表人签字或加盖公司公章或骑缝章。

8 投标文件的格式

8.1 投标人应按招标文件附件中提供的投标文件格式填写“投标书”、“开标一览表”等以及供开标使用的单独密封的“开标一览表”。

8.2 投标人不得将同一项目包中的内容拆开投标,否则将导致其投标被拒绝。

9 投标报价和货币

9.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准。

9.3 投标人可根据招标文件既定的时间要求,在采购人统一组织下先到工地踏勘,以便充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制等以及任何足以影响承包价的其他情况。但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。任何因忽视或误解工地实际情况而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准。

10 投标人资格的证明文件

10.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件,并作为其投标文件的一部分。

10.2 投标人应符合招标文件规定的资格标准,否则将导致废标。

10.3 所提交的证明文件必须真实的,否则将导致废标。

11 证明货物的合格性和符合投标文件规定的文件

11.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合投标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

11.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件,可以是文字资料、图纸和数据,它包括:

(1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

(2) 货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单, 包括备件和专用工具的货源。

(3) 对照招标文件技术规格, 逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应, 或申明与技术规格条文的偏差和例外。

11.3 投标人在阐述上述第 11.2 (3) 时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用, 并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号, 但这些替代要实质上相当于技术规格的要求, 并且使采购人满意。

12 投标保证金

12.1 投标人应在递交投标文件前提交投标保证金, 并作为其投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的相关规定没收投标人的投标保证金。

12.3 投标保证金可以采用电汇、银行转账或支票的方式提交, **但不可以采用现金方式提交**。保证金汇入以下投标保证金专用账户(投标保证金应以银行到账为收到依据), 如果是投标人分支机构转入, 应提交投标单位的法定代表人书面授权, **不接收由私人账户和其他单位转入的保证金**, 无论是何种形式转入, 保证金一律以银行转账的形式退回给投标单位的银行账户。境外投标人可委托国内单位提交投标保证金, 但需提供投标人及受委托单位双方盖章确认的委托函。投标人是否提交投标保证金以采购人采购管理部人员确认为准。

投标保证金专用账户如下:

户 名: 广东风华高新科技股份有限公司

开户银行: 中国工商银行肇庆第一支行

帐 号: 2017002109022121938

12.4 凡没有根据本须知的规定提交有效的投标保证金的投标, 应视为非响应性投标予以拒绝。

12.5 未中标的投标人在本项目招标结果通知书发出后, 提供投标保证金收据(原件)和招标结果通知书到采购人处办理投标保证金(无息)退回手续。

12.6 中标人在签订采购合同并按本须知的相关规定提交履约保证金(有规定递交的)后, 携带投标保证金收据和合同正本到采购人处办理投标保证金(无息)退回手续。

12.7 下列任何情况发生时, 投标保证金将被没收:

(1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标;

(2) 中标人在规定期限内未能签订合同;

(3) 中标人将本项目转让给他人, 或者在投标文件中未说明, 且未经采购人同意, 将中标项目分包给他人的, 采购人可没收其投标保证金。

(4) 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

12.8 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何, 采购人和招标承办单位均无义务和责任承担这些费用。

13 投标有效期

13.1 投标应在规定的开标日后的 90 个日历日内保持有效。

13.2 特殊情况下, 在原投标有效期截止之前, 招标承办单位可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求, 其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标, 而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下, 本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

14 投标文件的式样和签署

14.1 **每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符, 以正本为准。**

14.2 投标文件的正本可打印或使用黑色或蓝色的水笔填写, 并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的法定代表人签名《授权证书》原件附在投标文件中, 否则按投标无效处理。除没有修改过的印刷文献外, 投标文件的每一页都应由投标人法定代表人或其授权代表用姓名签署并加盖公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3 任何行间插字、涂改和增删, 必须由投标文件签字人在旁边签署姓名才有效。

四 投标文件的递交

15 投标文件的密封和标记

15.1 投标文件由两部分组成：资格审查文件和投标书两部分，两部分需分开密封。

15.1.1 资格审查文件包括资格审查文件导读表和资格声明函两部分；

15.1.2 投标书包括符合性检查导读表、评分导读表（如有）和投标书两部分。

15.2 资格审查文件要求：正本一份、副本七份，正本封面上注明“正本”，副本封面上注明“副本”，正副本密封在一起，在密封封口处须加盖投标单位公章，并在信封上写明“资格审查文件”字样和项目编号：**S20047**、**项目名称：先华和电感废气处理环保设施采购项目**，“在 2021 年 月 日 时 分（投标截止时间）之前不得启封”的字样。

15.3 投标书要求：正本一份、副本七份，正本封面上注明“正本”，副本封面上注明“副本”，正副本密封在一起，在密封封口处须加盖投标单位公章，并在信封上写明“投标书”字样和项目编号：**S20047**、**项目名称：先华和电感废气处理环保设施采购项目**“在 2021 年 月 日 时 分（投标截止时间）之前不得启封”的字样。

15.4 开标一览表和 U 盘：为方便开标，投标人应将的“开标一览表”单独密封一份(须签名和盖公章)，并在信封上标明“项目编号：**S20047**、**项目名称：先华和电感废气处理环保设施采购项目**，”以及写上“开标一览表”字样。

将 **WORD** 档的资格审查文件、投标书及软件版的报价文件各一份保存在 U 盘，U 盘（1 个）与“开标一览表”密封在一起，不退还。

15.5 资格审查文件、投标书和单独的开标一览表，三份资料的各自分开独立密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

15.6 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标承办单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标承办单位有权予以拒绝，并退回投标人。

16 投标截止时间

16.1 投标文件须按照招标文件规定的投标截止时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，招标承办单位拒绝接收。

16.2 招标承办单位可以通过修改招标文件，自行决定是否延长投标截止时间。在此情况下，招标承办单位、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17 迟交的投标文件

17.1 投标截止期后收到的任何投标文件将为无效投标。

18 投标文件的修改与撤回

18.1 投标人在递交投标文件后，可以在投标截止时间之前修改或撤回其投标，并以书面形式通知招标承办单位，补充、修改和撤标要求须经招标承办单位签字确认接受，否则无效。

18.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和发送。

18.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

18.4 从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

五 开标与评标

19.1 组建评标委员会

由招标承办单位根据本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评委由 5 人或以上单数组成。

19.2 开评标流程

投标人应保证投标文件所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性。

资格审查→开封投标书→唱标→符合性审查→详细评审→推荐中标候选人。

20 开标

20.1 招标承办单位按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。采购人代表及有关工作人员参加。开标时各投标人代表可以参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

20.2 开标时查验资格审查文件和投标书密封情况，确认无误后拆封，首先进行资格审查文件开启，进行资格

审查，资格审查合格的投标人才能进入下一环节。

20.3 投标书开启时，唱标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及招标承办单位认为适当的其他内容。投标人若有报价未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则招标承办单位对此不承担任何责任。

20.4 在开标时没有启封和读出的投标书（包括按照本须知规定递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标书将原封退回给投标人。

20.5 招标承办单位将做开标记录。

21 资格审查和符合性审查

21.1 资格审查方式：资格后审。

资格审查文件开启后，评标委员会将根据投标人资格要求进行资格审查。

21.2 符合性审查

资格审查合格的投标人进入符合性审查阶段，根据符合性要求进行审查。

21.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标书是否实质上响应了招标文件的要求。投标人应逐一响应，如有其中一项未通过符合性审查，则不能参加下一阶段评议。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.4 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

初审中，评标委员会对经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则对明显的文字和计算错误按下述原则处理，具体标准如下：

A、如果正本与副本文档不一致，以正本为准；

B、如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准，以总价为准。

C、经算术复核的中标候选人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

D、当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

E、当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

21.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

22 投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

22.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

22.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若该投标人在规定期限内未作出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

23 对投标文件的详细评审

评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；投标人可对任何擅自改变评标标准、方法和中标条件的行为进行质疑或投诉。

本次招标评标方法为综合评标法。投标人在满足招标文件实质性要求和采购项目质量、技术和服务的要求前提下，对各投标人的有效报价进行评比，每个标段以综合评分最高的投标人作为第一中标候选人的评标方法(如各投标人的报价含增值税专票税率不一，以除税价进行对比)。

投标综合评分相同导致排名并列的，优选价格低的投标人。

24 确定中标人

24.1 评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人，并标明排列顺序。

24.2 评标委员会根据详细评审的结果编写评标报告提交招标承办单位，招标承办单位根据评标报告编写招标汇总报告，确定中标候选人上报公司审批，审批后向中标人发出中标通知书。中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名其后的中标候选人；合同执行期间如现中标人被解除合同，采购人将把合同授予排名其后的中标候选人递补，并依次类推确定。

25 评标过程保密

25.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。

25.2 在评标期间，投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

26 招标承办单位宣布废标的权利

26.1 出现下列情况之一时，采购人有权宣布本项目废标，并通知所有投标人：

- (1) 投标人不足三家或资格条件审查合格投标人不足三家的；
- (2) 符合性审查合格投标人不足三家的；
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的；
- (5) 因重大变故，采购任务取消的。

26.2 投标文件有下列情形之一的，应当作无效投标：

- (1) 逾期送达的或者未送达指定地点的；
- (2) 未按招标文件要求密封的。

26.3 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

- (1) 无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；
- (2) 无法定代表人出具的授权委托书的；
- (3) 未按规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；
- (4) 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
- (5) 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；
- (6) 投标有效期不满足招标文件要求的；
- (7) 未按招标文件要求提交投标保证金的；
- (8) 招标文件明确规定可以废标的其他情形；

26.4 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按废标处理：

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按废标处理：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六 签订合同

27 中标通知

27.1 中标人确定后,招标承办单位以邮寄或传真等书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.2 招标承办单位同时向其他投标人发出未中标通知。

27.3 中标通知书是合同的组成部分。

28 签订合同

28.1 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

28.2 中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订合同。

28.3 招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容等，均为签订经济合同的依据。

28.4 中标人结算时须开具与其名称一致的正规发票。

七 中标服务费

29 中标服务费：本次招标不收取中标服务费，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

八 处罚、询问和质疑

30 发生下列情况之一，投标人的投标保证金将被没收，并被列入不良记录名单，投标人今后参与采购人采购项目的机会可能会受到影响：

- (1) 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
- (2) 中标人未按本招标文件规定签约；
- (3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；
- (4) 投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为；
- (5) 投标人对本项目有虚假应标行为经查实的。

31 投标人有下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加公司的采购活动，并予以公告；有违法所得的，依据相关规定没收违法所得，情节严重的，报请工商行政管理机关吊销其营业执照。

- (1) 提供虚假材料谋取中标的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (3) 与招标承办单位、其他投标人恶意串通的；
- (4) 向招标承办单位行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标承办单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

投标人有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标无效。

32 投标人有权就招标文件或签订合同的事宜提出质疑

32.1 投标人对招标文件有疑问的，可以于投标截止日期 3 天前向招标承办单位提出书面询问。

32.2 招标程序受国家相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。若投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标承办单位提出质疑并要求答复。

32.3 对于开标之后的质疑，招标承办单位将在收到书面质疑后不超过 7 个工作日内审查质疑事项，并作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人；对于开标之前的质疑，在投标截止日期 2 天前审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交采购人采购监督管理部门审查。

九 保密和披露

33 保密和披露

33.1 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33.2 招标承办单位有权将投标人提供的所有资料向采购人其他部门或有关的负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

十 禁止投标人相互串通投标

34 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 34.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- 34.2 投标人之间约定中标人；

- 34.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- 34.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- 34.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
- 35 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标
- 35.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 35.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 35.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- 35.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 35.5 不同投标人的投标文件相互混装；
- 35.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

十一禁止招标人与投标人串通投标

- 36 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
- 36.1 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- 36.2 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- 36.3 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- 36.4 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- 36.5 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- 36.6 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

十二使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标

- 37 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为
- 37.1 使用伪造、变造的许可证件；
- 37.2 提供虚假的财务状况或者业绩；
- 37.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 37.4 提供虚假的信用状况；
- 37.5 其他弄虚作假的行为。

第三章 项目概况及采购要求

先华项目概况及采购要求

一、要求

- 1、项目名称及限价：先华废气处理环保设施采购项目，招标控制价含税 **120 万人民币**。
(注：如规格型号、数量较多，可列出清单作为合同附件。)
- 2、项目为交锁匙工程，包项目设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。废气治理达不到技术要求需整改调整方案，所产生费用由施工方负责，中标后不再设其他费用结算。

二 项目概况（带*号要求必须满足）

（一） 风口基础数据

序号	风口编号	风量 (m ³ /h)	风压 (Pa)	出风口尺寸 (mm, 长*宽)	对应岗位	废气成份	废气浓度 (mg/m ³)	备注
1	先华 01	38788	480	1000*900	配料	颗粒物	< 20	
2	先华 02	38788	480	1000*900	后工序	甲苯、二甲苯、 颗粒物、锡、总 VOCs、臭气浓度。	甲苯 0.0195; 二甲苯 0.0453; 颗粒物 < 20; 锡 ND; 总 VOCs 1.478; 臭气浓度 173 (无量纲)。	

序号	风口编号	风量 (m ³ /h)	风压 (Pa)	出风口尺寸 (mm, 长*宽)	对应岗位	废气成份	废气浓度 (mg/m ³)	备注
3	先华 03	25469	480	850*800	烧炉	甲苯、二甲苯、 颗粒物、 总 VOCs、臭气浓。	甲苯 ND; 二甲苯 ND; 颗粒物 < 20; 总 VOCs1.033; 臭气浓度 131 (无 量纲)。	
4	先华 04	38788	480	1000*900	被银	甲苯、二甲苯、 颗粒物、 总 VOCs、臭气浓。	甲苯 ND; 二甲苯 ND; 颗粒物 < 20; 总 VOCs1.950; 臭气浓度 229 (无 量纲)。	
5	先华 04	16831	480	400*250	烧炉	苯、甲苯、二甲 苯、非甲烷总烃、 颗粒物、 总 VOCs、臭气浓。	苯 3.42; 甲苯 0.026; 二甲苯 0.024; 颗粒物 < 20; 非甲烷总烃 5.89 总 VOCs7.73; 臭气浓度 2291(无 量纲)。	

备注：检测结果低于检出限或未检出以“ND”表示。依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）修改单，本标准测定浓度小于等于 20mg/m³ 时，测定结果表述为“<20”。

（二）处理要求

- *1、废气经治理后，排放的 VOCs 浓度小于 10 mg/m³，并且无恶臭味。
- *2、其它指标达到《广东省大气污染物（DB44/27-2001）》表二第二时段二级要求。
- *3、废气处理系统采用水喷淋+活性炭吸附工艺。

（三）场地使用

- 1、设施安装在 6 号楼厂房楼顶，楼高约 25 米，楼房承重立柱间距离为 10×8m。
- 2、楼顶的承重负荷标准为≤200Kg/m²。

（四）关键零部件及设计要求：

*1、PLC 采用三菱、松下、西门子、欧姆龙或同等品牌。

*2、气动元件、电磁阀采用 SMC、欧姆龙、FESTO、韩国 PMC、亚德克或同等品牌。

*3、风管主管、支管及烟囱：采用镀锌螺旋风管。

*4、活性炭吸附装置：外箱采用 304 不锈钢制作，钢材厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ；废气的停留时间 ≥ 1.8 秒。

*5、活性炭要求： 防水蜂窝活性炭。

*6、喷淋塔采用 PP 材料，废气的停留时间 ≥ 3.5 秒。

*7、风机：变频风机，安装双层弹簧减震底座；采用德通、南方、上风、亿利达或同等品牌。

*8、（先华 01、先华 02）为一个系统（编号为 A），风量：77576 m^3/h ；

（先华 03、先华 04、先华 05）为一个系统（编号为 B），风量：81088 m^3/h 。

2 个系统风量设计，在工程完成处理后，风量不得小于原系统实际排风量的 95%。

*9、喷淋水可循环使用，A、B 系统各建一个循环水用的集水池，每个集水池可存放 3 立方米水量，集水池用 304 不锈钢材料，内设计安装易更换型隔网用于隔离喷淋水内沉积物。

*10、废气处理系统所需动力配电箱安装在电梯机房内，配电箱供电需从一楼配电室的电柜引出，电缆需套护套 PVC 管或线槽，电缆线规格容量依据废气处理系统额定总功率配置，电缆线由一楼配电室到楼顶天面的电梯机房约 25 米，电梯机房到环保处理设备约 40 米。

*11、A、B 这二个系统控制柜需独立控制，所有配电需按规范安装接地线；控制箱为户外防水，材质为 304 不锈钢。

*12、废气处理系统机座需采用工字钢+防滑钢板焊接制作，沿大楼承重柱、梁安装，挖开楼板隔热层需作防水修复。

*13、自来水已安装到各系统计划摆放的位置附近，可就近接入。

*14、各系统喷淋废水的排水管需配置水泵及 PVC 管从楼面接入至 6 号楼西面地面的废水站收集池。

*15、A、B 这二个系统的排气要合并这一个烟囱排气。

*16、处理设施前、后排气烟囱需按规范设置采样检测口、平台，平台需有防跌落安全防护措施，整体材质要求为碳钢，并做防锈防腐处理。

*17、烟囱及金属支架 按规范做防雷设计并接入大楼防雷系统。

*18、抽风机、活性炭吸附箱、喷淋循环用集水池上方需有遮雨棚，材质为碳钢+镀锌 C 型槽+彩钢瓦（厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ）。

*19、噪声要求：废气处理系统周边外 2 米，整体运行噪声不高于 70 分贝。

*20、完成废气处理系统，设计可抗 7 级（含 7 级）以上的台风。

*21、各处理系统连接引风管需在电梯机房开孔或拆除，安装完成后需作修复。

*22、材料要求，项目所用材料符合国家环保要求，且为防火阻燃材料；本工程采用的钢结构及钢结构连接件均进行刷漆 2 道铁红防锈底漆，露于室外的钢结构面再刷 2 道醇酸面漆。

（五）需提供能耗统计

*1、项目年运行能耗包括：

1.1 电费、水费、药剂费用、危废品处理费用；。

1.2 易耗件的更换费用等（包括活性炭、喷淋药剂费用）。

2、计价基准：电费单价 0.7 元/度，水费单价 2.5 元/吨。

3、设备运行时间基准：每天运行 24 小时，每年运行 340 天。

（六）本项目施工为不停产施工，需配电接线除外。

三、验收要求：

1、项目完工且设备设施调试完毕，废气处理设施稳定运行 1 个月后，废气治理效果达到技术要求：

1.1 废气经治理后，排放的 VOCs 浓度小于 10 mg/m^3 ，并且无恶臭味；

1.2 其它指标达到《广东省大气污染物（DB44/27-2001）》表二第二时段二级要求；

（技术性能参数必须由可出具 CMA 证书的检测机构，出具的检测报告作为验收依据，检测费用由施工方支付。检测单位须经甲方认可和报备）

2、依据招标技术要求，如不符合要求，施工方无条件进行整改。

3、以上两项均符合要求，施工方提交书面验收申请，经双方确认后开始办理验收。

四、工期和质保期

1、工期：合同签订后 60 个日历日。

2、质保期：1 年。

电感项目概况及采购要求

一、要求

- 1、项目名称及限价：电感 6 号楼废气处理环保设施采购项目，招标控制价含税 **120 万人民币**。
- （注：如规格型号、数量较多，可列出清单作为合同附件。）
- 2、项目为交锁匙工程，包项目设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。废气治理达不到技术要求需整改调整方案，所产生费用由施工方负责，中标后不再设其他费用结算。

二 项目概况（带*号要求必须满足）

（二） 风口基础数据

序号	风口编号	风量 (m³ /h)	出风口尺寸 (mm, 长*宽)	对应岗位	废气成份	废气浓度 (mg/m³)	备注
1	4-1	40000	860*800	引线功率涂装、配料、径向上片	酒精、稀释剂、环氧树脂漆、固化剂等 VOCs;	5~40	
2	4-2	50000	1000*900	引线功率焊锡、浸油	酒精、异丙醇、焊烟、助焊剂、凡立水、稀释剂	10~40	
3	5-2	50000	1000*900	径向涂装、固化	环氧树脂粉、VOCs	粉尘 10-140 VOCs10-50	
4	5-3	40000	860*800	贴片功率涂胶、焊锡、回收室	助焊剂、酒精、异丙醇挥发	5~20	
5	5-5	55000	1000*900	轴向涂装、绕线注胶	环氧树脂、稀释剂、助焊剂、异丙醇、酒精挥发	5~40	
合计		235000					

备注：检测结果低于检出限或未检出以“ND”表示。依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）修改单，本标准测定浓度小于等于 20mg/m³ 时，测定结果表述为“<20”。

(二) 处理要求

- *1、废气经治理后，排放的 VOCs 浓度小于 10 mg/m³，并且无恶臭味；
- *2、其它指标达到《广东省大气污染物（DB44/27-2001）》表二第二时段二级要求；
- *3、废气处理系统采用水喷淋+活性炭吸附工艺；

(三) 场地使用

- 1、设施安装在 6 号楼顶，楼高约 25 米，楼房立柱间距离为 10*8m,见附件 1；
- 2、5 号楼楼顶的承重负荷标准为≤180Kg/m²，楼顶设备示意图见附件 2；

(四) 关键零部件及设计要求：

- *1、每一个风口对应一套废气处理系统，各系统对应的废气处理量分别如下：

序号	处理系统编号	对应的风口编号	处理风量（m ³ /h）
1	A	4-1	40000
2	B	4-2	50000
3	C	5-2	50000
4	D	5-3	40000
5	E	5-5	55000

- *2、喷淋塔：A 级 PP 材质，底板厚 15mm,壁板厚 12mm, 净化塔阻力 400Pa，废气的停留时间≥3.5 秒；

- *3、水泵：采用循环防腐水泵，每套处理系统配置一用一备共 2 台水泵；

- *4、活性炭吸附箱：采用不锈钢 304#材质，厚度≥2mm；

- *5、活性炭要求：防水蜂窝式活性炭。

- *6、风机：变频离心风机，安装双层弹簧减震底座；选用德通、南方、上风、亿利达或同等品牌；

***7、PLC 采用三菱、松下、西门子、欧姆龙或同等品牌；**

***8、电气元件、电磁阀等采用 SMC、欧姆龙、FESTO、韩国 PMC、ABB、施耐德、西门子或同等品牌；**

***9、风管主管及烟囱：采用镀锌螺旋风管，需做防腐处理，风管与风机的驳接位采用帆布连接，以方便维护；**

10、所有系统的制控柜均放在五层西南角的配电房内（见附件 3），并直接从电房的母线槽取电，楼房单层的高度为 3.8m；

***11、自来水已安装到西北边的抽风井附近，施工方可就近接入；产生的废水需统一收集，并沿西北角外墙新建一条排水管至一楼，引入一楼西北角的废水收集池；**

***12、每个系统有单独一条烟囱排放；烟囱高度 ≥ 5 米，含取样口、取样平台、避雷装置及烟囱塔架；塔架材质为碳钢，作防腐处理；新建设备需作降噪处理，在系统周边外 2m 处检测的噪声 $\leq 70\text{dB}$ ；**

13、设备支承台平采用“工字钢+防滑钢板”制作，沿大楼承重柱、梁安装，挖开楼板隔热层需作防水修复。

14、活性炭箱、抽风机上方需建有遮雨棚，材质为碳钢+C 型槽+彩钢瓦（厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ）；

15、材料要求：本项目所用材料符合国家环保要求，且为防火阻燃材料；工程采用的钢结构及钢结构连接件均进行刷漆 2 道铁红防锈底漆，露于室外的钢结构面再刷 2 道醇酸面漆；

***16、电源及电缆铺设：电力电缆选用 VV 型，控制电缆使用 KVV 型，照明电缆选用 BVV 型，控制柜防护等级 IP54；设备布线方法采用普通线缆走线缆桥架；电线电缆选用珠江、新兴、广东电缆或同等品牌；**

(五) 需提供能耗统计

*1、项目年运行能耗包括：

- 1.1 电费、水费、药剂费用、危废品处理费用；
- 1.2 易耗件的更换费用等（包括活性炭、喷淋药剂费用）；
- 2、计价基准：电费单价 0.7 元/度，水费单价 2.5 元/吨；
- 3、设备运行时间基准：每天运行 24 小时，每年运行 340 天；

(六) 本项目施工为不停产施工，需配电接线除外。

三、验收要求：

1、项目完工且设备设施调试完毕，废气处理设施稳定运行 1 个月后，废气治理效果达到技术要求：

1.1 废气经治理后，排放的 VOCs 浓度小于 10 mg/m³，并且无恶臭味；

1.2 其它指标达到《广东省大气污染物（DB44/27-2001）》表二第二时段二级要求，检测报告需包含以下项目：

序号	风口编号	检测项目	排放标准
1	4-1	颗粒物、挥发性有机物、臭气浓度、甲苯+二甲苯、锡及其化合物	1、废气经治理后，排放的 VOCs 浓度小于 30 mg/m ³ ，并且无恶臭味； 2、其它指标达到《广东省大气污染物（DB44/27-2001）》表二第二时段二级要求；
2	4-2	颗粒物、挥发性有机物、臭气浓度、甲苯+二甲苯、锡及其化合物	
3	5-2	颗粒物、挥发性有机物、臭气浓度、甲苯+二甲苯	
4	5-3	颗粒物、挥发性有机物、臭气浓度、甲苯+二甲苯、锡及其化合物	
5	5-5	颗粒物、挥发性有机物、臭气浓度、甲苯+二甲苯、锡及其化合物	


（技术性能参数必须由可出具 CMA 证书的检测机构，出具的检测报告作为验收依据，检测费用由施工方支付。检测单位须经甲方认可和报备）


- 2、依据招标技术要求，如不符合要求，施工方无条件进行整改；
- 3、以上两项均符合要求，施工方提交书面验收申请，经双方确认后开始办理验收。

四、工期和质保期

- 1、工期：合同签订后 60 个日历日。
- 2、质保期：1 年。

6号楼柱位图

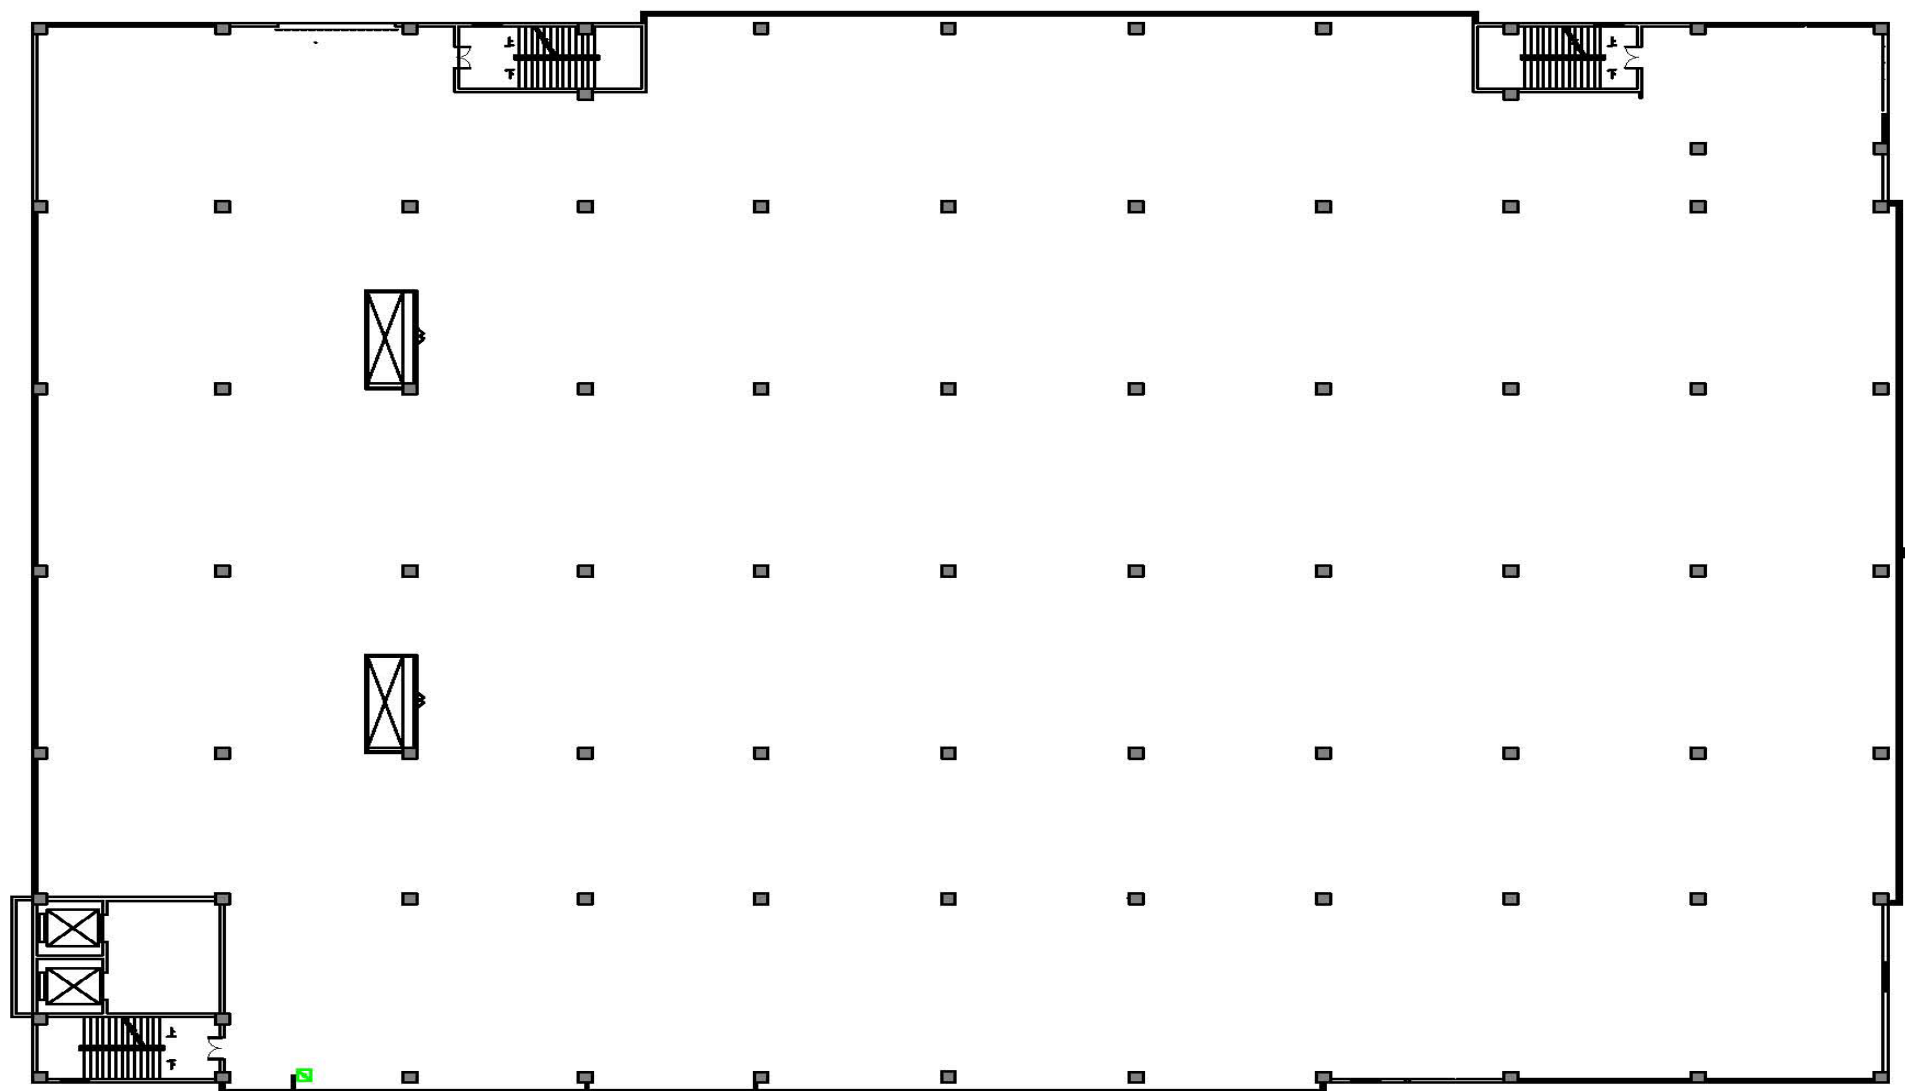

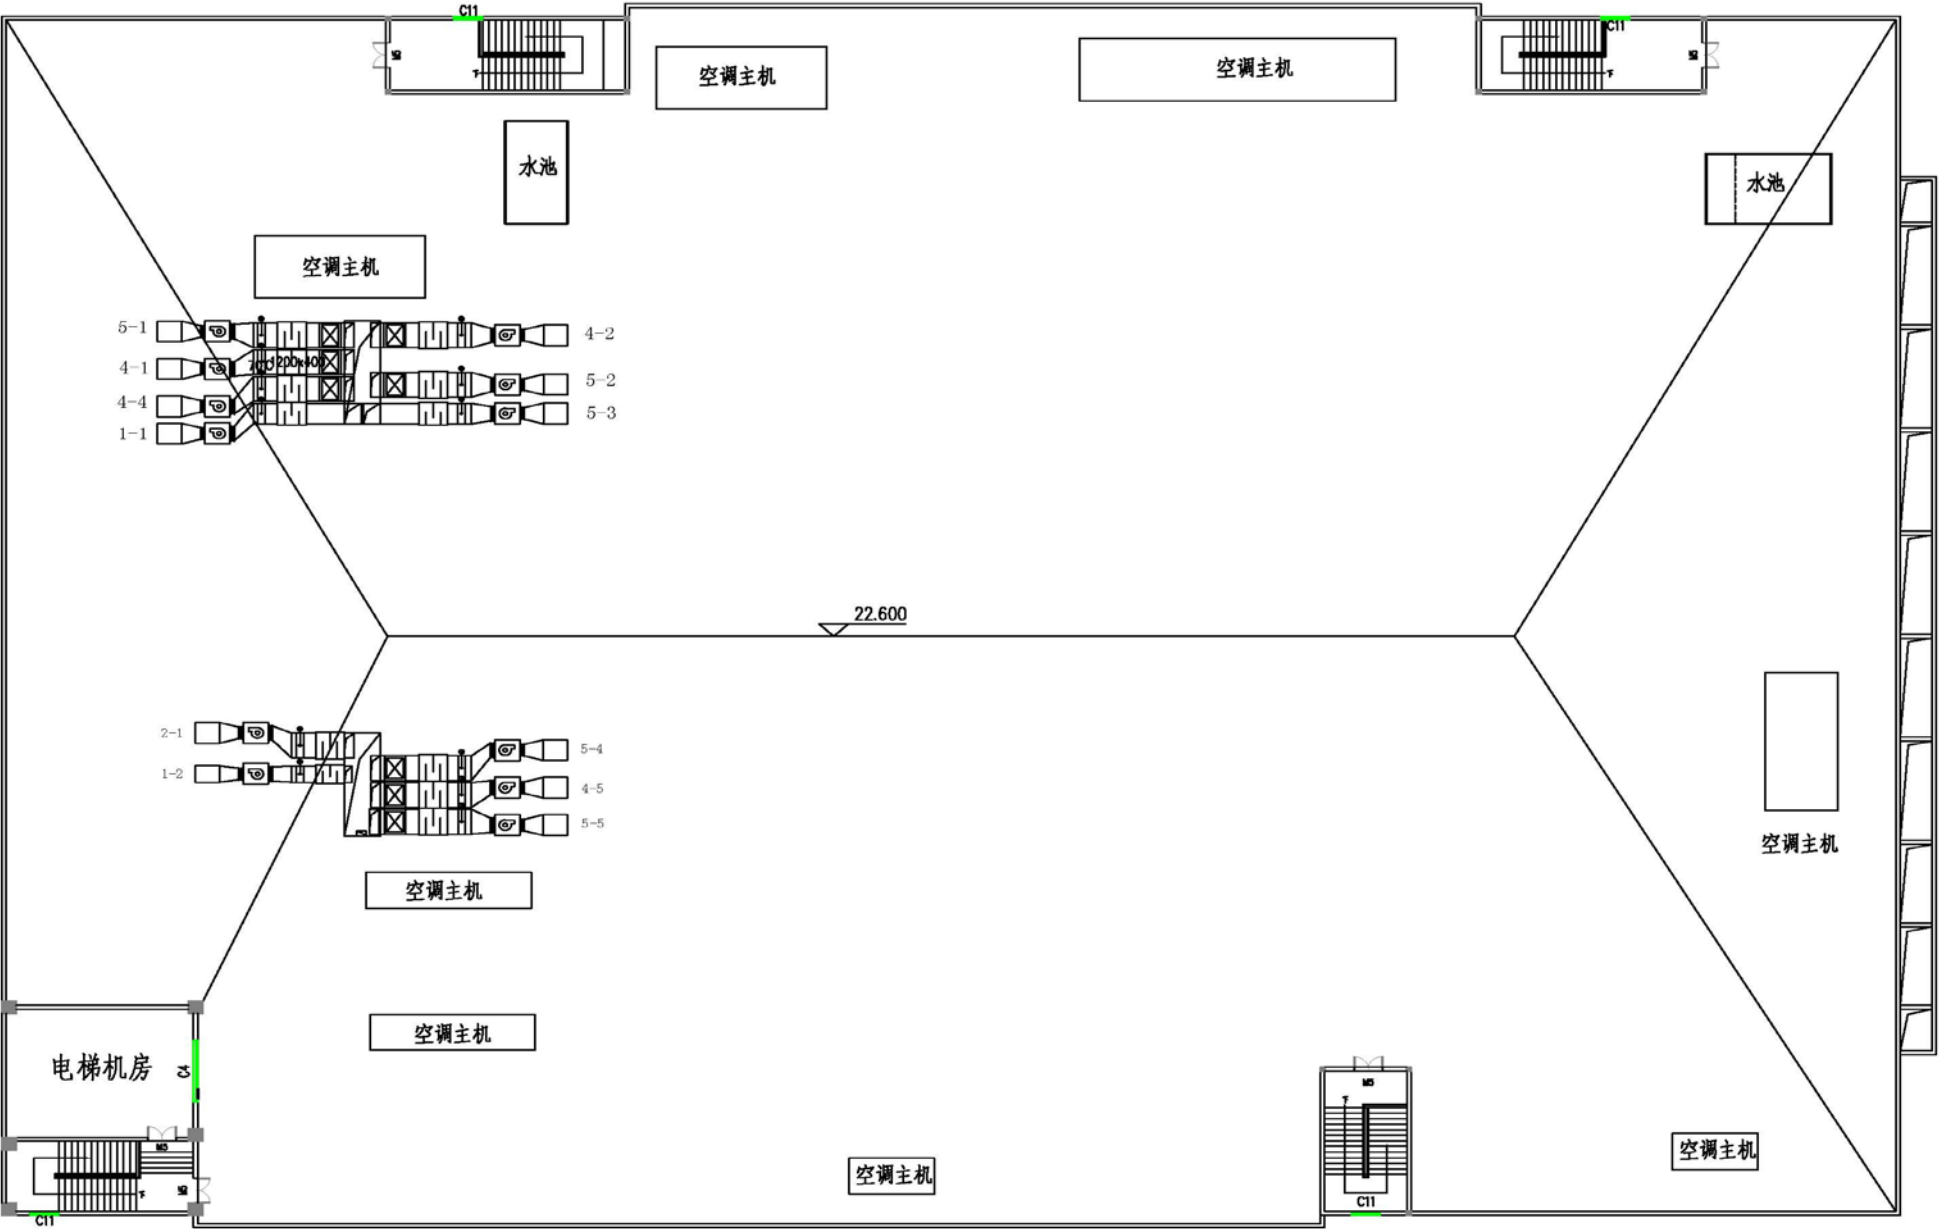

6 号楼五层平面图



第四章 合 同

合同编号：FH-DHGC-_____

先华废气处理环保设施采购项目

工程名称：先华废气处理环保设施采购项目

工程地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园内

发 包 人：广东风华高新科技股份有限公司先华新型敏感元件分公司

承 包 人：_____

发包人（甲方）：广东风华高新科技股份有限公司先华新型敏感元件分公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议。

乙方已全面评估招标文件中的项目参数、工程要求、最终处理效果及其它文件中提出的条款，认同项目思路，认同项目工艺设计、设施改造与利用、土建工程新增与改造、其它工程要求现实可行，端华公司废气治理后能达到治理要求，设施可正常使用。

1、承包范围：承包先华废气处理环保设施采购项目工程的工艺设计、设备设施拆除、新建及改造、电气设计与安装、土建工程、调试运行、人员操作培训等，详见投标文件。

三、合同工期：合计 60 个日历日,合同生效之日起计算。

1、合同价款

2、付款方式:

(2) 设备安装调试并初验合格、设备改造达到预期使用效果，经甲乙双方书面确认后 30 天内，甲方向乙方支付合同总额 30%（小写 元）；

(3)工程最终验收合格后 30 天内甲方向乙方支付合同总额 25% (小写 元);

(4) 余款 5% 作为质保金, 质保期满后 30 天内无息付清。(小写_____元)。

以上阶段工程款支付方式：电汇或银承。（超过 5 万元支付银行承兑汇票）

五、甲方责任

1、负责向乙方提供项目所需的基础资料，并对基础资料的可靠性负责。若因甲方提供的基础资料与实际不符，所造成的工程延期、工程损失由甲方承担。

2、保证乙方施工期间的用水、用电。

3、若甲方原因引起设计的变更、重复施工、工程量增加、工程内容增加等事项，甲方须根据工程实际与乙方共同商议，书面确认工程量、工程内容、工程价款的变更。

4、有义务协调乙方在工程地点施工中遇到的问题。

5、按合同约定按时支付工程款项。

6、协助管理工程地点内乙方的施工材料、施工设备设施、工程成品或半成品不至损坏或丢失。

7、向乙方告知施工现场存在的安全作业隐患及相关风险因素，监督乙方配备相关安全作业设备与设施，并派出专门的安全人员定期巡查现场安全执行情况。

8、保护乙方的技术权益，不得向第三者泄露、借出、转让本工程的任何设计文件、图纸、技术资料，否则按违反合同法的有关条款处理。

六、乙方责任

1、根据招标文件要求和提供的设计参数，按国家及行业规范进行工程方案设计。

2、按照甲方认可的文件进行施工，负责本工程设备的选型和购买、安装、调试、土建施工、相关设备设施改造。

3、乙方只负责实施本合同所约定的工程施工，若由甲方原因发生项目设计变更、工程量增减、工程设备更换、再次施工等工作的，经双方协商并书面确认后，乙方按照确认文件执行。

4、履行现场签证手续，发生甲乙双方认可的工程量增加，由乙方提出申请并提供工程款项清单，甲方应在接到乙方书面申请之日起三天内与乙方商议并给予书面确认。

5、乙方有义务保证使用的材料、设备及其零件、土建用材及其它工程中使用到的物件质量可靠，达到工程使用要求，由于质量问题造成的工程损失或对甲方的影响，将由乙方承担全部责任。

6、在甲方协助下解决设计或施工中所遇到的问题，按项目要求落实施工，确保施工质量合格、使用效果达到项目要求。

7、加强现场管理，遵守甲方用水、用电的相关管理规定，并做好施工记录。施工过程中产生的工业垃圾必须遵守甲方相关管理规定，自行承担处理。

8、施工过程中有义务应遵守甲方现场管理要求，并监督管理好自方人员的安全、做好安全培训教育，按国家和上级要求落实相关安全生产工作。若由于乙方管理不到位造成安全事故的，乙方负责承担全部责任及经济损失。

9、如甲方施工环境存在安全隐患，乙方有权向甲方反映情况并拒绝施工，直至安全隐患整改完成为止。

10、妥善保护施工现场与四周的建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保护工作。工程竣工未移交之前，由于乙方管理不善导致工程设施、工程成品与半成品发生损坏与丢失的，由乙方负责承担责任。

11、工程完成后，负责做好现场清理与修复。

七、工程验收

1、质量验收标准按招标文件要求。

2、验收条件：项目完工且设备设施调试完毕，甲乙双方按照招标文件中相关验收标准、施工过程中

双方确认的变更或补充协议进行验收。废气处理设施稳定运行，符合验收要求且设备正常使用达 30 天时，甲乙双方签字进行初步验收。设备稳定运行60天，设备达到各项技术要求双方进行最终验收。

3、验收期如有检测需要，应由乙方聘请有资质的第三方机构进行检测。检测机构与甲乙双方不得有合作、利益关系，否则视作无效报告，需选择有资质的新机构进行检测。

八、工程保修

1、已验收合格并交付使用的工程，若因工程质量造成不能正常使用，乙方免费保修____年，人为或不可抗力原因导致损坏的除外。工程保修期自最终验收合格之日起计算。

2、保修期间，属于保修范围的内容和项目，乙方应在接到甲方修理通知之日后按照乙方投标文件中承诺的时间派人到现场修复。若不属于乙方保修范围内容的项目，甲方需要乙方修理的，乙方可向甲方收取相应的费用，并提供费用清单。

九、违约责任

（一）、工期违约

1、开工前 10 个日历天内乙方应向甲方提供一份施工组织设计（施工方案）施工进度计划，报甲方批准。进度计划一经批准，施工过程中施工单位必须严格按照施工进度计划进行工期动态管理，若期间因乙方原因造成部分工程不能按节点进度计划完工并超出节点进度计划 5 个日历天，甲方有权单方终止合同，乙方承担违约责任，乙方按合同总额的 10%赔偿违约金给甲方，并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。若乙方根据现场实际情况需要调整个别节点工序的，必须书面通知甲方，经甲方同意后可认不算工期延误。

2、收到建设单位书面通知 5 个日历天内必须进场施工，乙方未按期进场逾期超过 5 个日历天的，或连续停工超过 5 个日历天的，视为根本违约。发生根本违约，甲方有权单方解除合同及相关附件，乙方按合同总额的 1%赔偿违约金给甲方，并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。乙方已施工部分，由甲方委托工程造价机构评估，以该评估机构结论为结算依据，扣除违约金及相关经济损失后支付给乙方，不足扣除的，甲方有权要求乙方另行补足。

3、如乙方原因造成返工，乙方必须无条件返工且不能增加工期；乙方若延期完工的（不可抗力或非乙方原因除外），每延期一天处罚 1000 元（处罚金从当期工程款项中扣除），并且赔偿给甲方造成的所有损失。

（二）、质量违约

1、对甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以 5000 元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。

2、工程验收不符合要求的，乙方负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，工程延期交工的，每延期一天罚 500 元违约金。

3、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的已完成工作量的 60% 结算。

4、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。

5、乙方未经甲方同意将工程转包或分包，视为根本违约，甲方有权解除合同及补充协议，乙方应按合同总额的 10% 赔偿违约金给甲方或乙方人员不服从甲方监督，技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。

6、乙方须严格按合同施工方案施工，如乙方要改变施工工艺或进行有可能会影响到甲方厂房结构地面安全和厂区美观的工作时，须事前与甲方充分沟通协商并得到书面确认后方可进行，否则甲方有权要求其停工直至双方协商好处理方案后方可施工，其间造成的所有损失均由乙方负责。

(三)、双方约定的承包人其他违约责任：

1、乙方若无正当理由且无提前报告而未执行监理和甲方现场代表的指令或对指令敷衍了事，甲方有权停发本期工程进度款，情节严重的甲方将根据现场代表建议，对承包人每次处以 0.5 万元的罚款，直至乙方完成甲方现场代表指令为止。

2、因乙方不能严格按合同规定的有关技术标准和规定进行施工，或因乙方施工人员不服从甲方的监督和指令，或未能积极与甲方协调配合做好施工工作，造成的工程修改、返工等经济损失均由乙方自行承担，工期不顺延。

3、乙方项目经理施工时期离开工地应向甲方请假并经批准后才能离开，擅自离开工地，对乙方每次处以 1000 元罚款处理。

4、工程施工期间，因乙方原因不能继续进行施工的，无故停工，使合同无法履行，乙方需承担违约责任，扣罚全额履约保证金同时扣罚合同价 10% 违约金，情节严重的追究法律责任。

5、合同签订后，因甲方原因不能依据约定提供施工场地，则工期顺延。

6、甲方若不按合同约定按时付款，乙方在约定付款时间两天后向甲方发出书面付款通知，甲方收到通知后五天内仍不按约定付款，每延期一天甲方应支付金额 千分之一 的违约金。乙方可在发出通知三天后停止施工，因停工造成的损失或其它影响由甲方承担。甲方履行付款义务后次日乙方应恢复施工。

7、由于甲方原因导致的工期延误，造成的影响由甲方负责，工期顺延；因乙方原因导致的工期延误，从逾期次日起开始，每天罚总工程款的千分之一。

8、甲乙双方因不可抗力导致的工程延期，需延期方应向被延期方说明情况，双方签订书面延期文件作为合同附件，该文件与合同具有同等法律效力。

不可抗力因素包括因战争、敌对行动(无论是否宣战)、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：

- (1) 当地气象部门规定的情形;
- (2) 当地地震部门规定的情形;
- (3) 当地卫生部门规定的情形;
- (4) 专用条款约定的其他情形。

十、转让和分包

除合同中另有规定或甲方事先书面同意,乙方不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十一、破产终止合同

如果一方破产或无清偿能力时,另一方可在任何时候以书面形式通知对方终止合同。该终止合同不损害或影响通知方已经或将要采取的任何补救措施的权利。

十二、保密条款

本协议及有关合作函件,未经合同另一方同意,不得向第三方公开或用于商业宣传用途。

十三、阳光条款

双方力求建立健康的商业合作关系,杜绝商业贿赂行为,不得向对方业务人员提供任何形式的利益(包括但不限于现金、宴请、旅游、购物券、礼品等),对业务人员提出的类似要求有权拒绝,并有义务向其单位法定代表人举报。任何一方利用商业贿赂行为获取商业机会或利益的,不当方应按照合同金额的30%承担违约责任。

十四、合同争议

甲乙双方若对工程中事项产生争议可进行协商,协商达成一致的双方应签订书面协议。协商不成的甲乙双方或一方当事人可向工程地点的人民法院提请诉讼。

十五、合同生效及其他

1、本合同一经签署,合同双方当事人均应按照本合同规定行使各自的权利,履行各自的义务。

除合同另有约定外,未经另一方当事人同意,合同一方当事人不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。

2、在保修期内若出现工程质量问题:

(1) 乙方在投标文件中承诺的到场响应时间小于24小时,按照承诺的时限执行;

3、本合同终止后,甲方乙方应遵守诚实守信原则,履行通知、协助、保密等义务。

4、本合同一式陆份,甲方执叁份,乙方叁执份,均具有同等的法律效力,自双方签字之日起自动生效。如任何一方无故毁约,均需赔偿对方损失。

以上条款如有未尽事宜,双方可共同协商解决。

以下无正文！

甲 方：广东风华高新科技股份有限公司

先华新型敏感元件分公司

地 址：广东省肇庆市风华路 18 号

甲方确认（盖章）

授权代表：

日 期： 年 月 日

乙 方：

地 址：

乙方确认（盖章）

授权代表：

日 期： 年 月 日

乙方开户银行：

账号：

施工安全、文明施工承诺书

为更好的开展文明施工活动，确保施工安全，明确安全责任，我方就先华废气处理环保设施采购项目郑重承诺如下：

一、安全生产目标

- 1、工地在施工期间实现“五无”（即无坍塌、火灾、中毒、重伤、死亡）。
- 2、项目施工安全标准化考评必须达到合格以上。
- 3、文明施工必须达到合格以上。

二、安全承诺

建立和健全安全生产责任制，工程项目施工管理人员必须到岗到位、各司其职，确保安全保证体系的正常运作。根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等法律法规的有关规定，施工过程中严格履行以下职责：

- 1、严格执行国家有关安全生产、消防安全、环境保护、卫生监督等方针政策、法律法规，对工程项目建设全过程的施工安全、文明施工全面负责。
- 2、规范安全生产行为，完善安全生产条件，强化建筑施工安全生产基础管理和安全资料管理。
- 3、执行有关安全技术规范和标准，积极推广应用新技术，严格落实施工组织方案，特别是《危险性较大的分部分项工程》及《超过一定规模的危险性较大的分部分项工程》，明确安全专项施工方案编制内容，严格执行论证制度，确保安全专项施工方案实施，遏制群死群伤事故发生。
- 4、建筑施工必须取得相应等级的资质证书在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。配置专业技术人员和安全生产管理人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
- 5、执行安全技术交底和安全教育制度，规范作业人员行为，特殊工种作业人员必须持证上岗。
- 6、出现事故，严格按照国务院493号令《生产安全事故调查处理条例》要求，及时向负有安全监督的政府部门报告和发包方施工监督部门报告，并根据事故情况配合政府有关部门调查处理，以及严格按照“四不放过”的原则进行处理。
- 7、严格按照《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规从事建筑活动，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。施工现场安全由建筑施工企业全面负责，因建筑施工企业责任包含但不限于合同条款约定范围内的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失，一切责任由建筑施工企业承担。
- 8、建立健全安全培训教育制度，确保现场施工人员均已接受安全培训教育并熟练掌握作业安全操作技能。
- 9、制定生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。
- 10、建立健全安全检查制度，经常性、定期性、突击性、专业性、季节性等形式开展安全检查，查制度、查纪律、查措施、查隐患、查培训教育。自觉接受政府安监、消防等部门及厂区安全监督管理部门人员的检查和监督、指导，对检查提出的安全整改问题，必须及时整改。

- 11、按国家有关规定配备合格的劳动防护用品、安全用具及安全保护装置。
- 12、按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工。
- 13、对施工现场的安全施工条件进行充分评估审核,并落实安全保护措施,同时承担相关协调处理费用。施工现场的安全施工条件包括但不限于:施工场地区域内及周围地形关系评估、区域内及邻近的建筑物、构筑物、古树名木、地下管线等安全风险评估及保护等等。
- 14、按照国家及省市相关法律法规,做好施工现场安全保卫、环保安全工作,杜绝扰民问题的发生。
- 15、未经贵单位书面同意,不拆改原建筑物结构、各种设备管线及各种设施。
- 16、施工过程中遇到强台风、强降雨等极端天气,严格采取停工作业和做好相关安全防范措施,以确保安全。
- 17、承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时,发包方有权予以纠正制止,有权通知承包方并给予经济处罚,直至停止承包方的工作。
- 18、施工单位对列入工程预算的安全作业环境及安全施工措施所需费用,不得挪作他用。
- 19、严格执行有关安全标准、规范,做好分项验收工作,未按规定验收的设施不得投入使用。如未具备条件验收,使用单位进行安装生产设备或要求移交场地使用的,必须告知现场存在风险和安全责任,原则上未竣工验收不得使用。
- 20、未尽事宜,执行国家相关法律法规。

以下无正文

施工单位(公章): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

法定代表人: _____ 电话: _____

委托代理人: _____ 电话: _____

合同编号：FH-DHGC-_____

电感 6 号楼废气处理环保设施采购项目

工程名称：电感 6 号楼废气处理环保设施采购项目

工程地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园内

发 包 人：广东风华高新科技股份有限公司电感分公司

承 包 人：_____

发包人（甲方）：广东风华高新科技股份有限公司电感分公司

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、前置条款

乙方已全面评估招标文件中的项目参数、工程要求、最终处理效果及其它文件中提出的条款，认同项目思路，认同项目工艺设计、设施改造与利用、土建工程新增与改造、其它工程要求现实可行，端华公司废气治理后能达到治理要求，设施可正常使用。

二、承包范围:

1、承包范围：承包电感 6 号楼废气处理环保设施采购项目工程的工艺设计、设备设施拆除、新建及改造、电气设计与安装、土建工程、调试运行、人员操作培训等，详见投标文件。

2、承包方式：项目为交锁匙工程，包项目设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、含税、含工程一切险、含措施费、含检测费。废气治理达不到技术要求需整改调整方案，所产生费用由施工方负责，中标后不再设其他费用结算。

四、合同工期：合计 60 个日历日，合同生效之日起计算。

四、合同价款与付款方式

1、合同价款

合同包干总价人民币（大写）： 元整，（小写： 元）（含 增值税专用发票）。

3、付款方式:

(1)合同签订后 30 天内甲方向乙方支付合同总额 40% (小写 元) 作为预付款;

(2) 设备安装调试并初验合格、设备改造达到预期使用效果，经甲乙双方书面确认后 30 天内，甲方向乙方支付合同总额 30%（小写 元）；

(3)工程最终验收合格后 30 天内甲方向乙方支付合同总额 25% (小写_____元);

(4) 余款 5% 作为质保金, 质保期满后 30 天内无息付清。(小写 元)。

以上阶段工程款支付方式: 电汇或银承。(超过 5 万元支付银行承兑汇票)

五、甲方责任

1、负责向乙方提供项目所需的基础资料，并对基础资料的可靠性负责。若因甲方提供的基础资料与实际不符，所造成的工程延期、工程损失由甲方承担。

2、保证乙方施工期间的用水、用电。

3、若甲方原因引起设计的变更、重复施工、工程量增加、工程内容增加等事项，甲方须根据工程实

际与乙方共同商议，书面确认工程量、工程内容、工程价款的变更。

4、有义务协调乙方在工程地点施工中遇到的问题。

5、按合同约定按时支付工程款项。

6、协助管理工程地点内乙方的施工材料、施工设备设施、工程成品或半成品不至损坏或丢失。

7、向乙方告知施工现场存在的安全作业隐患及相关风险因素，监督乙方配备相关安全作业设备与设施，并派出专门的安全人员定期巡查现场安全执行情况。

8、保护乙方的技术权益，不得向第三者泄露、借出、转让本工程的设计文件、图纸、技术资料，否则按违反合同法的有关条款处理。

六、乙方责任

1、根据招标文件要求和提供的设计参数，按国家及行业规范进行工程方案设计。

2、按照甲方认可的文件进行施工，负责本工程设备的选型和购买、安装、调试、土建施工、相关设备设施改造。

3、乙方只负责实施本合同所约定的工程施工，若由甲方原因发生项目设计变更、工程量增减、工程设备更换、再次施工等工作的，经双方协商并书面确认后，乙方按照确认文件执行。

4、履行现场签证手续，发生甲乙双方认可的工程量增加，由乙方提出申请并提供工程款项清单，甲方应在接到乙方书面申请之日起三天内与乙方商议并给予书面确认。

5、乙方有义务保证使用的材料、设备及其零件、土建用材及其它工程中使用到的物件质量可靠，达到工程使用要求，由于质量问题造成的工程损失或对甲方的影响，将由乙方承担全部责任。

6、在甲方协助下解决设计或施工中所遇到的问题，按项目要求落实施工，确保施工质量合格、使用效果达到项目要求。

7、加强现场管理，遵守甲方用水、用电的相关管理规定，并做好施工记录。施工过程中产生的工业垃圾必须遵守甲方相关管理规定，自行承担处理。

8、施工过程中有义务应遵守甲方现场管理要求，并监督管理好自方人员的安全、做好安全培训教育，按国家和上级要求落实相关安全生产工作。若由于乙方管理不到位造成安全事故的，乙方负责承担全部责任及经济损失。

9、如甲方施工环境存在安全隐患，乙方有权向甲方反映情况并拒绝施工，直至安全隐患整改完成为止。

10、妥善保护施工现场与四周的建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保护工作。工程竣工未移交之前，由于乙方管理不善导致工程设施、工程成品与半成品发生损坏与丢失的，由乙方负责承担责任。

11、工程完成后，负责做好现场清理与修复。

七、工程验收

1、质量验收标准按招标文件要求。

2、验收条件：项目完工且设备设施调试完毕，甲乙双方按照招标文件中相关验收标准、施工过程中双方确认的变更或补充协议进行验收。废气处理设施稳定运行，符合验收要求且设备正常使用达 30 天

时，甲乙双方签字进行初步验收。设备稳定运行60天，设备达到各项技术要求双方进行最终验收。

3、验收期如有检测需要，应由乙方聘请有资质的第三方机构进行检测。检测机构与甲乙双方不得有合作、利益关系，否则视作无效报告，需选择有资质的新机构进行检测。

八、工程保修

1、已验收合格并交付使用的工程，若因工程质量造成不能正常使用，乙方免费保修 年，人为或不可抗力原因导致损坏的除外。工程保修期自最终验收合格之日起计算。

2、保修期间，属于保修范围的内容和项目，乙方应在接到甲方修理通知之日后按照乙方投标文件中承诺的时间派人到现场修复。若不属于乙方保修范围内容的项目，甲方需要乙方修理的，乙方可向甲方收取相应的费用，并提供费用清单。

九、违约责任

（一）、工期违约

1、开工前 10 个日历天内乙方应向甲方提供一份施工组织设计（施工方案）施工进度计划，报甲方批准。进度计划一经批准，施工过程中施工单位必须严格按照施工进度计划进行工期动态管理，若期间因乙方原因造成部分工程不能按节点进度计划完工并超出节点进度计划 5 个日历天，甲方有权单方终止合同，乙方承担违约责任，乙方按合同总额的 10%赔偿违约金给甲方，并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。若乙方根据现场实际情况需要调整个别节点工序的，必须书面通知甲方，经甲方同意后可认不算工期延误。

2、收到建设单位书面通知 5 个日历天内必须进场施工，乙方未按期进场逾期超过 5 个日历天的，或连续停工超过 5 个日历天的，视为根本违约。发生根本违约，甲方有权单方解除合同及相关附件，乙方按合同总额的 1%赔偿违约金给甲方，并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。乙方已施工部分，由甲方委托工程造价机构评估，以该评估机构结论为结算依据，扣除违约金及相关经济损失后支付给乙方，不足扣除的，甲方有权要求乙方另行补足。

3、如乙方原因造成返工，乙方必须无条件返工且不能增加工期；乙方若延期完工的（不可抗力或非乙方原因除外），每延期一天处罚 1000 元（处罚金从当期工程款项中扣除），并且赔偿给甲方造成的所有损失。

（二）、质量违约

1、对甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以 5000 元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。

2、工程验收不符合要求的，乙方负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，工程延期交工的，每延期一天罚 500 元违约金。

3、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质

量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的已完成工作量的 60%结算。

4、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。

5、乙方未经甲方同意将工程转包或分包，视为根本违约，甲方有权解除合同及补充协议，乙方应按合同总额的 10%赔偿违约金给甲方或乙方人员不服从甲方监督，技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。

6、乙方须严格按合同施工方案施工，如乙方要改变施工工艺或进行有可能会影响到甲方厂房结构地面安全和厂区美观的工作时，须事前与甲方充分沟通协商并得到书面确认后方可进行，否则甲方有权要求其停工直至双方协商好处理方案后方可施工，其间造成的所有损失均由乙方负责。

(三)、双方约定的承包人其他违约责任：

1、乙方若无正当理由且无提前报告而未执行监理和甲方现场代表的指令或对指令敷衍了事，甲方有权停发本期工程进度款，情节严重的甲方将根据现场代表建议，对承包人每次处以 0.5 万元的罚款，直至乙方完成甲方现场代表指令为止。

2、因乙方不能严格按合同规定的有关技术标准和规定进行施工,或因乙方施工人员不服从甲方的监督和指令,或未能积极与甲方协调配合做好施工工作,造成的工程修改、返工等经济损失均由乙方自行承担，工期不顺延。

3、乙方项目经理施工时期离开工地应向甲方请假并经批准后才能离开，擅自离开工地，对乙方每次处以 1000 元罚款处理。

4、工程施工期间，因乙方原因不能继续进行施工的，无故停工，使合同无法履行，乙方需承担违约责任，扣罚全额履约保证金同时扣罚合同价 10%违约金，情节严重的追究法律责任。

5、合同签订后，因甲方原因不能依据约定提供施工场地，则工期顺延。

6、甲方若不按合同约定按时付款，乙方在约定付款时间两天后向甲方发出书面付款通知，甲方收到通知后五天内仍不按约定付款，每延期一天甲方应支付金额千分之一的违约金。乙方可在发出通知三天后停止施工，因停工造成的损失或其它影响由甲方承担。甲方履行付款义务后次日乙方应恢复施工。

7、由于甲方原因导致的工期延误，造成的影响由甲方负责，工期顺延；因乙方原因导致的工期延误，从逾期次日起开始，每天罚总工程款的千分之一。

8、甲乙双方因不可抗力导致的工程延期，需延期方应向被延期方说明情况，双方签订书面延期文件作为合同附件，该文件与合同具有同等法律效力。

不可抗力因素包括因战争、敌对行动(无论是否宣战)、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：

(1) 当地气象部门规定的情形；

- (2) 当地地震部门规定的情形;
- (3) 当地卫生部门规定的情形;
- (4) 专用条款约定的其他情形。

十、转让和分包

除合同中另有规定或甲方事先书面同意,乙方不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十一、破产终止合同

如果一方破产或无清偿能力时,另一方可在任何时候以书面形式通知对方终止合同。该终止合同不损害或影响通知方已经或将要采取的任何补救措施的权利。

十二、保密条款

本协议及有关合作函件,未经合同另一方同意,不得向第三方公开或用于商业宣传用途。

十三、阳光条款

双方力求建立健康的商业合作关系,杜绝商业贿赂行为,不得向对方业务人员提供任何形式的利益(包括但不限于现金、宴请、旅游、购物券、礼品等),对业务人员提出的类似要求有权拒绝,并有义务向其单位法定代表人举报。任何一方利用商业贿赂行为获取商业机会或利益的,不当方应按照合同金额的30%承担违约责任。

十四、合同争议

甲乙双方若对工程中事项产生争议可进行协商,协商达成一致的双方应签订书面协议。协商不成的甲乙双方或一方当事人可向工程地点的人民法院提请诉讼。

十五、合同生效及其他

1、本合同一经签署,合同双方当事人均应按照本合同规定行使各自的权利,履行各自的义务。

除合同另有约定外,未经另一方当事人同意,合同一方当事人不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。

2、在保修期内若出现工程质量问题:

(1) 乙方在投标文件中承诺的到场响应时间小于24小时,按照承诺的时限执行;

3、本合同终止后,甲方乙方应遵守诚实守信原则,履行通知、协助、保密等义务。

4、本合同一式陆份,甲方执叁份,乙方叁执份,均具有同等的法律效力,自双方签字之日起自动生效。如任何一方无故毁约,均需赔偿对方损失。

以上条款如有未尽事宜,双方可共同协商解决。

以下无正文！

甲 方：广东风华高新科技股份有限公司

电感分公司

地 址：广东省肇庆市风华路 18 号

甲方确认（盖章）

授权代表：

日 期： 年 月 日

乙 方：

地 址：

乙方确认（盖章）

授权代表：

日 期： 年 月 日

乙方开户银行：

账号：

施工安全、文明施工承诺书

为更好的开展文明施工活动，确保施工安全，明确安全责任，我方就端华5号楼废气处理环保设施采购项目郑重承诺如下：

一、安全生产目标

- 1、工地在施工期间实现“五无”（即无坍塌、火灾、中毒、重伤、死亡）。
- 2、项目施工安全标准化考评必须达到合格以上。
- 3、文明施工必须达到合格以上。

二、安全承诺

建立和健全安全生产责任制，工程项目施工管理人员必须到岗到位、各司其职，确保安全保证体系的正常运作。根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等法律法规的有关规定，施工过程中严格履行以下职责：

- 1、严格执行国家有关安全生产、消防安全、环境保护、卫生监督等方针政策、法律法规，对工程项目建设全过程的施工安全、文明施工全面负责。
- 2、规范安全生产行为，完善安全生产条件，强化建筑施工安全生产基础管理和安全资料管理。
- 3、执行有关安全技术规范和标准，积极推广应用新技术，严格落实施工组织方案，特别是《危险性较大的分部分项工程》及《超过一定规模的危险性较大的分部分项工程》，明确安全专项施工方案编制内容，严格执行论证制度，确保安全专项施工方案实施，遏制群死群伤事故发生。
- 4、建筑施工必须取得相应等级的资质证书在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。配置专业技术人员和安全生产管理人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
- 5、执行安全技术交底和安全教育制度，规范作业人员行为，特殊工种作业人员必须持证上岗。
- 6、出现事故，严格按照国务院493号令《生产安全事故调查处理条例》要求，及时向负有安全监督的政府部门报告和发包方施工监督部门报告，并根据事故情况配合政府有关部门调查处理，以及严格按照“四不放过”的原则进行处理。
- 7、严格按照《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规从事建筑活动，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。施工现场安全由建筑施工企业全面负责，因建筑施工企业责任包含但不限于合同条款约定范围内的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失，一切责任由建筑施工企业承担。
- 8、建立健全安全培训教育制度，确保现场施工人员均已接受安全培训教育并熟练掌握作业安全操作技能。
- 9、制定生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。
- 10、建立健全安全检查制度，经常性、定期性、突击性、专业性、季节性等形式开展安全检查，查制度、查纪律、查措施、查隐患、查培训教育。自觉接受政府安监、消防等部门及厂区安全监督管理部门人员的检查和监督、指导，对检查提出的安全整改问题，必须及时整改。

- 11、按国家有关规定配备合格的劳动防护用品、安全用具及安全保护装置。
- 12、按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工。
- 13、对施工现场的安全施工条件进行充分评估审核,并落实安全保护措施,同时承担相关协调处理费用。施工现场的安全施工条件包括但不限于:施工场地区域内及周围地形关系评估、区域内及邻近的建筑物、构筑物、古树名木、地下管线等安全风险评估及保护等等。
- 14、按照国家及省市相关法律法规,做好施工现场安全保卫、环保安全工作,杜绝扰民问题的发生。
- 15、未经贵单位书面同意,不拆改原建筑物结构、各种设备管线及各种设施。
- 16、施工过程中遇到强台风、强降雨等极端天气,严格采取停工作业和做好相关安全防范措施,以确保安全。
- 17、承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时,发包方有权予以纠正制止,有权通知承包方并给予经济处罚,直至停止承包方的工作。
- 18、施工单位对列入工程预算的安全作业环境及安全施工措施所需费用,不得挪作他用。
- 19、严格执行有关安全标准、规范,做好分项验收工作,未按规定验收的设施不得投入使用。如未具备条件验收,使用单位进行安装生产设备或要求移交场地使用的,必须告知现场存在风险和安全责任,原则上未竣工验收不得使用。
- 20、未尽事宜,执行国家相关法律法规。

以下无正文

施工单位(公章): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

法定代表人: _____ 电话: _____

委托代理人: _____ 电话: _____

第五章
(投标文件由资格审查文件和投标书组成)

先华和电感废气处理环保设施采购项目
一、资格审查文件

【正本一份，副本七份，
与投标书分开独立密封，
WORD 档的资格审查文件、投标书及报价文件各一份保存在 U 盘， U 盘（1
个）与 “开标一览表” 密封一份】

项目名称： 先华和电感废气处理环保设施采购项目

项目编号： NO. S20047

投标人： _____ （加盖单位公章）

法定代表人或授权人： _____ （签名或盖章）

日期： _____

一、自查及导读表（与资格审查文件一起密封）

(如未正确填写页码,可能会导致相应项目不通过或不得分)

1. 资格审查导读表:

评审内容	招标文件要求 (详见符合性审查表)	自查结论	证明资料
资 质 审 查	1. 已按招标文件要求交纳相应投标保证金;	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第 () 页
	2. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的成立时间至少 3 年, 提供营业执照复印件并加盖公章, 原件后查。	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第 () 页
	3. 具有国家相关部门或广东省环保协会颁发的废气治理资质, 同时具备国家、省、地市住房和城乡建设部门颁发的环保工程专业承包叁级(或以上)资质, 提供复印件并加盖公章, 原件后查。	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第 () 页
	4. 投标人提供 2018 年 1 月至今每项处理风量不小于 6 万立方米/小时同类废气治理成功案例不少于 3 份, 以合同或中标通知书复印件加盖公章为准, 提供复印件并加盖公章, 原件后查。	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第 () 页
	5. 投标人近三年“国家企业信用信息公示系统”查询无列入严重违法失信企业名单(黑名单)、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息, 提供信息公示系统截图并加盖公章。	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第 () 页
	6. 投标人 2019 年度纳税信用级别 C 级或以上, 提供纳税评级证明复印件并加盖公章。	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第 () 页
	7. 投标人近三年未与采购人有经济、质量或合同纠纷, 未被采购人列入黑名单。	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第 () 页
	8. 本项目不接受联合体投标。	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第 () 页

注: 1 此表内容必须与资格审查文件中所介绍的内容一致。

2 “证明资料”栏由填写资格审查文件中对应的页码。

3 此表中要求的资料, 必须做在资格审查文件中, 否则可能会导致资格审查不合格。

4 如未填写或未正确填写页码, 可能会导致相应项目不通过。

二、资格声明函

致: 广东风华高新科技股份有限公司

关于贵方先华和电感废气处理环保设施采购项目(项目编号: NO. S20047)的招标公告, 本签字人愿意参加投标, 并保证提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 由_____工商局(全称)签发的我方营业执照副本复印件一份(盖章)。

2 具有国家相关部门或广东省环保协会颁发的废气治理资质, 同时具备国家、省、地市住房和城乡建设部门颁发的环保工程专业承包叁级(或以上)资质, 提供复印件并加盖公章, 原件后查。

3. 投标人提供 2018 年 1 月至今每项处理风量不小于 6 万立方米/小时同类废气治理成功案例不少于 3 份, 以合同或中标通知书复印件加盖公章为准, 提供复印件并加盖公章, 原件后查。

4. 投标人近三年“国家企业信用信息公示系统”查询无列入严重违法失信企业名单(黑名单)、无行政

处罚信息、无未移出的经营异常名录信息，提供信息公示系统截图并加盖公章。

5.投标人 2019 年度纳税信用级别 A 级，提供纳税评级证明复印件并加盖公章。

6.投标人近三年未与采购人有经济、质量或合同纠纷，未被采购人列入黑名单。

7.本项目不接受联合体投标。

8.其它的资格证明文件（盖公章）。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址：

投标人代表：

名称：_____

签字：_____

地址：_____

电话：_____

传真 _____

单位盖章：

日期： 年 月 日

请依次提供上述资格声明函的资料：

（要求：投标人资格审查文件提供的资料，包括文字、数据、图纸、公章等清晰可见，资格声明函所要求的内容能在提供的资料上一一体现出来，否则，可能导致投标人资格不合格。）

附件 1：营业执照副本复印件一份，加盖公章。

附件 2：具有国家相关部门或广东省环保协会颁发的废气治理资质，同时具备国家、省、地市住房和城乡建设部门颁发的环保工程专业承包叁级(或以上)资质，提供复印件并加盖公章，原件后查

附件 3：投标人提供 2018 年 1 月至今每项处理风量不小于 6 万立方米/小时同类废气治理成功案例不少于 3 份，以合同或中标通知书复印件加盖公章为准，提供复印件并加盖公章，原件后查。

附件 4：提供投标人近三年“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息，提供信息系统截图加盖公章（共需截取 3 个页面）。

附件 5：投标人纳税信用级别 C 级，提供最新年度评级证明复印件加盖公章。

附件 6 标人近三年未与采购人有经济或合同纠纷。

声明函

致：广东风华高新科技股份有限公司

我司郑重声明，近三年未与采购人有经济或合同纠纷。

特此声明！

投标人代表签字：_____

单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

附件 7 不接受联合体投标。

非联合体投标承诺函

致：广东风华高新科技股份有限公司

我司本次投标为非联合体投标。

特此承诺！

投标人代表签字：_____

单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

其他证明资料：（可附页）

先华和电感环保设施采购项目

二、投标书

【正本一份，副本七份
与资格审查文件分开独立密封，
开标一览表一份（纸版），
WORD 档的资格审查文件、投标书及报价文件各一份保存在 U 盘，U 盘（1
个）与 “开标一览表” 密封一份】

项目名称： 先华和电感环保设施采购项目

项目编号： NO. S20047

投标人： _____ （加盖单位公章）

法定代表人或授权人： _____ （签名或盖章）

日期： _____

联系人： _____
联系电话： _____

一、自查及导读表（与投标书一起密封）
（如未正确填写页码，可能会导致相应项目不通过或不得分）

1. 符合性检查导读表：

评审内容		招标文件要求（详见符合性审查表）	自查结论	证明资料
商务符合性	投标有效性	法定代表人身份证明及法人授权委托书证明	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		招标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件，有法人代表签字和公章，或签字人有法人代表有效委托的	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		投标保证金	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		合同条款符合性	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
价格符合性	价格标准	投标报价没有超出招标控制价	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		投标报价是否有缺漏项或修改项目特征描述	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		投标文件没有未报或少报规定的费用及税金	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		该项目承包及报价方式为：包项目设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。其他需要发生的费用由中标人在投标报价里充分考虑，投标时不得单独列项，结算也不得增项计算费用。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
围串标审查		无发现招标文件及法律法规认定的围串标行为	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
投标文件没有其他导致废标的因素			☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页

- 注：1 此表内容必须与投标书中所介绍的内容一致。
2 “证明资料”栏由填写投标书中对应的页码。
3 未填写或未正确填写页码，可能会导致相应项目不通过。

投标人代表签字：_____

单位盖章： _____

日期： _____年____月____日

评分标准表（综合评分法）
6 号楼先华、电感公司废气治理项目评标标准

序号	一级指标	权重	二级指标	分数	评分标准	
1	技术	40	方案符合性，根据废气治理要求，采用水喷淋+活性炭工艺对废气进行治理，工艺参数达到标准要求	6	投标方案优于设计方案，治理结果优于设计方案。	得 6 分
					投标方案响应、满足设计方案。	得 4 分
					投标方案及治理结果不能满足设计方案。	得 0 分
			年运营费用评价：由供应商列出该治理工程项目的运营、耗材等费用，评价运营成本	8	（1）电费、水费、药剂费用、危废品处理年度总费用； （2）易耗件的更换费用等（包括活性炭、吸附剂年度总费用）； （3）计价基准：水费单价 2.5 元/吨，累计全年水费总费用； （4）设备运行时间基准：每天运行 24 小时，每年运行 340 天，电费单价 0.7 元/度，累计全年耗电总费用； 最低价格基准法：即满足招标文件要求且运营成本最低的报价为基准价。 运营成本得分 = （基准价 / 投标价）× 8。	最高得 8 分
			工程实施后风量效果检测	5	各个系统风量设计，在工程完成处理后，风量不得小于原系统实际排风量的 95%，得 5 分；治理后风量在 90~95% 区间，得 3 分；治理后风量小于原系统实际排风量的 90%，得 0 分。	最高得 5 分
			废气在喷淋塔内的处理情况	3	喷头布局合理，并根据喷淋塔的体积从大到小排名，最大的得 3 分，第二名得 2 分，第三名得 1 分，其他名次不得分。	最高得分 3 分
			废气在活性炭箱内的处理情况	3	活性炭布局合理，并根据活性炭箱的体积从大到小排名，最大的得 3 分，第二名得 2 分，第三名得 1 分，其他名次不得分。	最高得分 3 分
			抗风设计	3	设计可抗 7 级以上的台风。	得 3 分
					设计可抗 7 级及以下的台风。	得 1 分
			噪声要求	3	废气处理系统周边外 2 米，整体运行噪声不高于 70 分贝；	得 3 分
					废气处理系统周边外 2 米，整体运行噪声高于 70 分贝，小于 80 分贝；超出 80 分贝，得 0 分。	得 1 分
			设备材料选型、品质保障	3	对比材质、设备选型、关键零部件品牌选择等；使用国内、外知名一线品牌得 3 分；一般品牌得 1~2 分。	最高得 3 分
			设计方案评价	3	评价工程设计方案，方案合理、科学得 3 分；方案设计一般得 1~2 分。	最高得 3 分

			项目工程进度安排及安全等保障措施	3	评价工程施工进度方案、安全保障方案，方案合理、科学得 2 分；方案设计一般得 1 分。	最高得 3 分
小计				40		
2	商务	25	企业综合实力	10	(1) 投标人建筑业企业资质具有市政公用工程施工总承包三级（或以上）或建筑机电安装专业承包三级（或以上）的，得 2 分； (2) 投标人获得有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康管理体系认证证书，证书覆盖内容为“环境保护专用设备”，且包含废气设备的，每个证书得 1 分，共 3 分，否则不得分； (3) 投标人获得有效期内的《高新技术企业证书》的，得 2 分； (4) 注册资金。注册资金在 2000 万元（含）及以上，得 3 分；注册资金在 1500 万元（含）至 2000 万元（不含），得 2 分；注册资金在 1000 万元（含）至 1500 万元（不含），得 1 分；注册资金在 1000 万元以下不得分。	最高得 10 分
			企业信誉	3	(1) 投标人获得 2019 年度企业纳税信用 A 级得 3 分； (2) 投标人获得 2019 年度企业纳税信用 B 级得 2 分； (3) 投标人获得 2019 年度企业纳税信用 C 级得 1 分；	最高得 3 分
			技术团队	6	(1) 投标人技术负责人持有环保行业高级职称人员，每一人得 1 分，最高 3 分。 (2) 投标人安全专职人员持有有效期内的安全生产考核合格证书（C 类），每一人得 0.5 分，最高 3 分。 （注：须提供为其购买近半年的社保证明复印件及相关证书复印件。）	最高得 6 分

			同类业绩情况	6	提供 2018 年 1 月起同类废气治理的合同业绩，（需附合同及有 CMA 认证的处理前后《检测报告》复印件）。 超过 50 万元的合同视为有效，最多有效合同业绩投标人得 6 分，每下降一个名次 2 分，无合同、无 CMA 认证视为无效业绩。	最高得 6 分
小计				25		
3	价格	35	最低价格基准法	35	通过资格审查，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价。 投标报价得分 = (基准价 / 投标价) × 35，四舍五入评分保留小数点后 2 位。	最高得 35 分
合计				100		

二、投标书

1. 投标函

致：广东风华高新科技股份有限公司

根据贵方先华和电感废气处理环保设施采购项目采购的招标公告，_____（代表人姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交下述文件正本一份、副本七份，开标一览表一份（纸版），WORD 档资格审查文件、投标书及报价文件保存在 U 盘，U 盘（1 个）与开标一览表一起单独密封：

- 1、投标函
- 2、法定代表人身份证明书
- 3、法定代表人授权委托书
- 4、投标保证金承诺函
- 5、投标人情况一览表
- 6、合同
- 7、项目采购内容及要求
- 8、开标一览表
- 9、投标分项报价表
- 10、公司情况说明书
- 11、投标人认为需要提供的其它说明和资料
- 12、廉洁承诺函

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、投标人将按投标文件的规定履行合同责任和义务。
- 2、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 3、本投标有效期为开标日起九十个日历日。
- 4、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
- 5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

投标人代表签字_____

电话_____

投标人名称_____

传真_____

公章_____

电子邮件_____

日期_____

2. 法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

是_____（投标人）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

身份证复印件粘贴处

投标人（盖章）：_____

日期：_____年____月____日

3. 法定代表人授权委托书

致广东风华高新科技股份有限公司：

本授权委托书声明：现授权委托_____先生/女士_____（职务）为我公司代理人，代表本单位参加贵方组织的先华和电感废气处理环保设施采购项目（NO. S20047）的投标活动；代表本单位处理与之有关的一切事务，并签署所有的有关文件资料。

本授权有效期：_____年____月____日至_____年____月____日，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销为失效。

代理人无转委托。特此委托。

代理人姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 身份证号：_____

单位：_____ 部门：_____ 职务：_____

被授权人身份证复印件

身份证复印件粘贴处

法定代表人（签字）：_____

（此处为投标单位法定代表人姓名，投标授权代表签名无效）

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

4.投标保证金承诺函

致：广东风华高新科技股份有限公司

本承诺函为本投标人参加贵公司的先华和电感废气处理环保设施采购项目（项目编号：**NO.S20047**）招标而提供的保证金承诺函。本投标人在投标时缴纳投标保证金人民币元整。

本保证金义务的条件是：

- 1、如果投标人在投标书规定的投标有效期内撤回其投标书；
- 2、如果投标人在投标书规定的投标有效期对投标文件进行实质性的修改；
- 3、如果投标人在投标有效期内收到贵司的中标通知后：不能或拒绝按投标须知和贵司的要求签署合同协议书或拒绝交货；
- 4、如果投标人在投标有效期内向外扩散招标文件及投标文件的内容；
- 5、如果投标人违反投标纪律或有围串标行为或招标文件中有关投标保证金的其他规定。

本承诺函在投标须知中规定的投标有效期满后 7 天内保持有效；或在贵司延长的投标有效期（如果有）满后 7 天内保持有效，在此期间，若投标人发生了违反上述保证金义务的条件中的任意一条，贵司有权没收该投标保证金，投标人无异议。

附：银行转账凭证复印件

银行转账单粘贴处

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

5.投标人情况一览表

基本信息	企业名称:			地址:			
	成立时间:			注册资金:			
	总资产:			净资产:			
	纳税人资格:	☐ 一般纳税人 ; ☐ 小规模纳税人; ☐ 其他:					
	企业类型	☐ 国有企业; ☐ 上市公司; ☐ 外商独资; ☐ 民营企业; ☐ 合资企业; ☐ 其他:					
	总经理:		联系电话:		E-mail:		
	业务联系人:		联系电话:		E-mail:		
	网址:			传真:			
人员情况	员工总人数:		高级职称人数		中级职称人数		
办公情况	办公楼面积:			正常工作:	天/周	办公时间:	小时/天
	2018 年营业额:			2019 年营业额:			2020 年营业额(预测):
拥有资质							
主要业务信息	主 营 业 务 范围:						
	业务	2018 年	2019 年	2020 年			
		营业额	营业额	营业额			
主要竞争对手							
近年主要业绩情况	客户名称	施工时间	合同金额	承包业务			
体系认证情况	是 ☐ 否 ☐ 通过 ISO9000 认证。 若是,附证书。若否,计划何时认证?						
	是 ☐ 否 ☐ 通过 ISO14000 认证。 若是,附证书。若否,计划何时认证?						
	其他认证:						

投标人代表签字: _____

单 位 盖 章: _____

日期: _____年____ 月____日

6. 合 同

完全响应招标文件合同条款、施工安全、文明施工承诺书。

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

7. 项目采购内容及要求

完全响应招标文件的采购内容及要求。

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

8. 开标一览表

标段一：项目名称：先华废气处理环保设施采购项目

项目编号：NO. S20047

序号	项目名称	投标总报价合计	税率	工期
1	<u>先华废气处理环保设施采购项目</u>	小 写： 大 写：	增值税专用发票__%	

说明：1、项目设定最高投标限价 120 元, 超出最高投标限价的为无效投标。

2、该项目承包及报价方式为：该项目承包及报价方式为：包项目设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。其他需要发生的费用由中标人在投标报价里充分考虑，投标时不得单独列项，结算也不得增项计算费用。

3、项目总报价栏须用文字和数字两种方式表示，投标总价必须准确唯一，以此为评标依据。

4、投标报价为人民币报价，所报价格为含税价，

注：此表既要装订在投标书中，又要按“投标人须知”的规定，与 U 盘一起独立密封提交。

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

标段二：项目名称：电感废气处理环保设施采购项目

项目编号：NO. S20047

序号	项目名称	投标总报价合计	税率	工期
1	<u>电感废气处理环保设施采购项目</u>	小 写： 大 写：	增值税专用发票__%	

说明：1、项目设定最高投标限价 120 元, 超出最高投标限价的为无效投标。

2、该项目承包及报价方式为：该项目承包及报价方式为：包项目设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。其他需要发生的费用由中标人在投标报价里充分考虑，投标时不得单独列项，结算也不得增项计算费用。

3、项目总报价栏须用文字和数字两种方式表示，投标总价必须准确唯一，以此为评标依据。

4、投标报价为人民币报价，所报价格为含税价，

注：此表既要装订在投标书中，又要按“投标人须知”的规定，与 U 盘一起独立密封提交。

9.投标分项报价表

项目名称：先华废气处理环保设施采购项目

项目编号：NO. S20047

设备名称	分项	品牌	型号和规格	制造商	数量及单位	单价	总价
合计总价							

- 要求： 1、报价为含税报价。
2、合计总价应等于“开标一览表”中的总报价。

投标人代表签字：_____

单位盖章： _____

日期： _____年____月____日

项目名称：电感废气处理环保设施采购项目

项目编号：NO. S20047

设备名称	分项	品牌	型号和规格	制造商	数量及单位	单价	总价
合计总价							

- 要求： 1、报价为含税报价。
2、合计总价应等于“开标一览表”中的总报价。

投标人代表签字：_____

单位盖章： _____

日期： _____年____月____

10. 公司情况说明书（可附页）

（公司简介等资料，可附页）

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

11. 投标人认为需要提供的其他说明和资料（可附页）

12. 廉洁承诺函

广东风华高新科技股份有限公司：

为了进一步密切贵我双方的业务合作关系，共同促进各自的业务发展和廉政建设，我方兹此签订《廉洁承诺函》。具体内容如下：

- 1、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系向贵方人员赠送任何形式的好处费、回扣费和关系费；
- 2、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系向贵方人员赠送现金、金银饰品、贵重物品、各类有价证券、各类磁卡等；
- 3、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系，为贵方人员提供资金参加娱乐、旅游、过生日、婚礼等方面的宴请活动；
- 4、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系为贵方人员报销理应由其个人承担的各类费用。
- 5、我方及我方人员不得为贵方人员的亲属、朋友等安排工作以及为其提供应由贵方人员支付的各种费用。
- 6、我方支持贵方的诚信廉洁建设，若贵方人员在日常业务过程中有索贿行为，必须拒绝，并向贵方人员主管部门投诉，由贵方按照有关规定处理。
- 7、我方向贵方提供的文件、资料、数据、陈述和口头陈述等应保持真实、准确。

我方承诺承担以下违约责任：

贵方发现我方单位向贵方有关人员进行违背本承诺内容的活动时，贵方应以书面通知形式告知我方，经核查属实，我方承诺承担以下责任：

贵方如发现我方有违反本承诺，采用不正当的手段行贿贵方人员等不正当行为的，贵方有权立即终止或解除与我方的合作关系，冻结货款，并有权追索我方用不正当手段获取的非法所得，因此而造成的一切损失由我方承担。同时，贵方可根据情节轻重追究我方责任，有权按照贿赂及其它不正当利益金额的二十倍或交易金额 5~10% 的标准向我方收取廉洁违约金。

贵方的含义：股份公司所属的全资子(分)公司和控股公司。

我方的含义：与贵方签订相应的合同、协议、方（预）案等形式的业务合作书的各业务单位。

承诺人代表签字：_____

承诺单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

投诉部门：风华高科纪律检查室

投诉电话：0758—6923518

投诉邮箱：jjjc@china-fenghua.com